

냉방비용을 획기적으로 줄인다

축냉식 냉방설비

김 정 수

한국전력공사 수요관리실 과장

1. 전력사업은 자본 집약적 설비산업


전기는 빛과 열 그리고 각종 동력을 제공하는 생산재임과 동시에 일상생활을 영위하는데 없어서는 안될 필수 소비재로서 사용의 편리성과 쾌적성이 타에너지와 비교하여 월등하기 때문에 경제발전 및 생활수준의 향상에 따라 그 소비량이 지속적으로 증가하고 있다.

그러나 전력사업은 막대한 자본이 소요되는 대표적인 자본집약적 설비산업일 뿐 아니라, 저장이 곤란하다는 전기에너지의 근본적 특성 때문에 전력회사는 1년 중 전력 소비가 가장 많은 시점의 수요에 대응할 수 있는 전력설비를 미리 확보해 두고 있어야 한다.


2. 전력수요는 여름철 15시에 집중 설비이용률 저하

전력수요는 생활 습관, 일조시간, 기후조건, 산업구조 등에 따라 시시각각 변화한다. 우리 나라의 경우 계절별로는 냉난방이 필요한 기후조건 때문에 여름철과 겨울철이 봄·가을철보다 전력사용이 증가하고, 시간대별로는 밤보다는 낮에 전력을 많이 사용하는데, 특히 여름철 오후 15시경에 냉방용전력 수요가 집중되면서 연중 최고치를 기록하는 패턴을 보이고 있다(그림 1, 2 참조).

이러한 전력수요 패턴에 따라 여름철 주간에 일시적으로 발생되는 전력수요에 대응하기 위해 막대한 전력설비를 건설해야 하는 반면 야간에는 전력수요가 상대적으로 적기 때문에 막대한 자본을 투입하여 건설한 전력설비 이

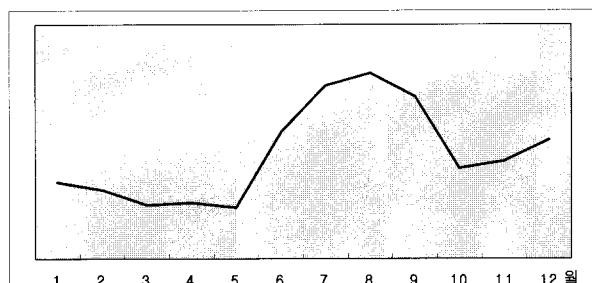

(그림 1) 월별 전력수요곡선

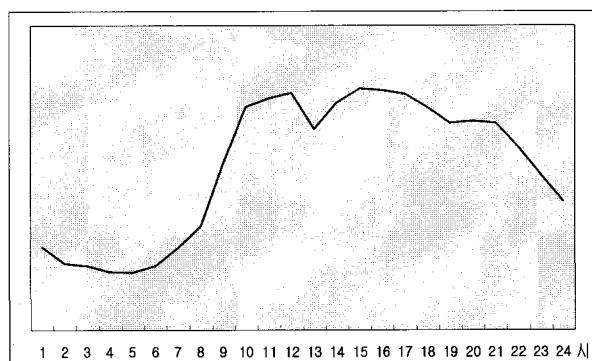

(그림 2) 시간대별 전력수요 곡선

용률이 저하됨으로써 전력공급 원가 상승 요인으로 작용하고 있다.

따라서 전력공급 원가 절감을 통해 전력회사의 경영효율을 향상시키기 위해서는 주야간, 계절간 전력수요의 평준화 즉, 여름철에 일시적으로 집중되는 전력수요를 억제하여 설비투자를 줄이고, 전력수요가 적은 심야시간대의 수요를 증대시켜 전력설비의 이용률을 제고(提高)시킬 필요가 있다.

3. 에너지 저장식 기기에 심야전력 요금 적용 소비자·전력회사·국가 모두에게 이익

한국전력에서는 최소의 비용으로 소비자의 전기에너지 서비스 욕구를 충족시키면서 합리적으로 전기를 사용하도록 유도하기 위해 여러 가지 수요관리제도를 도입 운영하고 있는데, 그 중에서도 가장 대표적인 것이 심야전력 요금제도이다.

심야전력 요금제도는 주간에 집중되는 전력수요를 전기사용이 적은 심야시간대로 분산시켜 설비투자비를 절감함과 동시에 심야시간대의 전력수요를 증대시켜 전력설비를 효율적으로 이용할 수 있도록 하는 등 전기에너지가 갖고 있는 취약점(저장 곤란성)을 보완하기 위해 1985년에 만들어졌다.

이 제도는 밤 10시부터 아침 8시까지 전기를 공급받아 온열(溫熱) 또는 냉열(冷熱)에너지를 만들어 저장하였다가 주간 및 저녁시간대에 냉난방에 활용하는 에너지저장식 기기에 대하여 값싼 전기요금이 적용되는 제도이다.

심야전력을 이용하면 소비자는 냉난방 비용을 절감할 수 있어 경제적 이득을 얻을 수 있음은 물론 사용의 편리성과 품질(quality of life)을 향상시킬 수 있고, 전력회사는 전력수요의 평준화로 전기공급 원가를 절감시킬 수 있으며, 국가적으로도 석유나 Gas 등 고가의 수입에너지를 원자력과 같은 준국산 에너지로 대체

할 수 있어 에너지수입비용을 줄이는 효과가 있을 뿐 아니라, CO₂나 SO_x, NO_x 등의 대기오염 물질을 배출하지 않는 원자력발전을 최대한 이용하기 때문에 지구온난화 방지에도 도움을 주게 된다.

4. 여름철 전력수요 증가 원인은 냉방용 전력

국민소득 수준의 향상과 함께 품질성을 추구하려는 경향이 점차 강해지면서 에어컨 등 냉방기기 사용이 급증하고 있고, 이에 따라 전력수요도 여름철 15시경에 연간 최대를 기록하고 있다.

'98년에는 IMF에 따른 경기침체와 이상저온으로 냉방용 전력수요가 '97년 723만kW보다 19.4% 감소한 583만kW 수준으로 떨어졌으나, 경기가 점차 회복되면서 '99년에는 냉방용전력 수요도 '98년 대비 25.7% 증가한 733만kW로, 전체 전력수요 3730만kW의 20% 수준에 달하고 있는 것으로 추정된다.

〈연도별 냉방용 전력수요 추이〉

(단위 : 만kW, %)

구 분	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년
전체 전력수요	2,988	3,228	3,585	3,300	3,730
냉방용 전력수요	586	662	723	583	733
냉방용전력 점유율	19.6	20.5	20.2	17.7	19.7

냉방용 전력수요는 대형 건물의 중앙집중식 냉동기에 의한 수요가 절반정도를 차지하고, 개별 냉방용 에어컨(룸에어컨 및 패키지 에어컨)과 냉장고, 선풍기 등에 의한 냉방수요가 나머지 절반을 차지하고 있는 것으로 보인다.

냉동기와 에어컨은 '90년대 중반에 급격히 보급되기 시작하여 '97년 연간 출하량이 160만대 수준에 육박한 것으로 나타났으나, '97년말 IMF 영향으로 '98년, '99년에는 급격히 감소하여 '99년 연간 출하량은 85만대, 에어컨 보급률은 29% 수준인 것으로 추정되고 있다.

따라서 생활의 질적 수준 향상과 함께 품질성을 추구하

에너지절약



〈연도별 에어컨 보급 추이〉

구 분	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년
에어컨 출하량 (천대)	룸	383	681	773	430
	패키지	489	665	801	435
	소 계	872	1,346	1,574	850
에어컨 보급률(%)	13	17	21	25	29

려는 수요자의 욕구를 충족시키면서 낮시간대의 냉방수요를 심야시간대로 분산시켜 막대한 전력설비 투자소요를 억제하고, 주야간 전력수요 평준화를 통한 전기공급 비용 절감 및 지구 온난화 방지 효과가 큰 환경 친화적인 축냉식 냉방설비를 적극 보급시켜 나가야 할 필요가 있다.

5. 축냉식 냉방설비, 값싼 심야전력 이용 가능

축냉식 냉방설비는 전력수요가 적은 심야시간대에 냉동기를 가동하여 얼음이나 냉수를 만들어 저장하였다가 이를 낮시간대 냉방에 이용할 수 있는 기능을 갖춘 최신 냉방시스템으로 미국, 일본 등 선진국에서 많이 채택되고 있는 시스템이다.

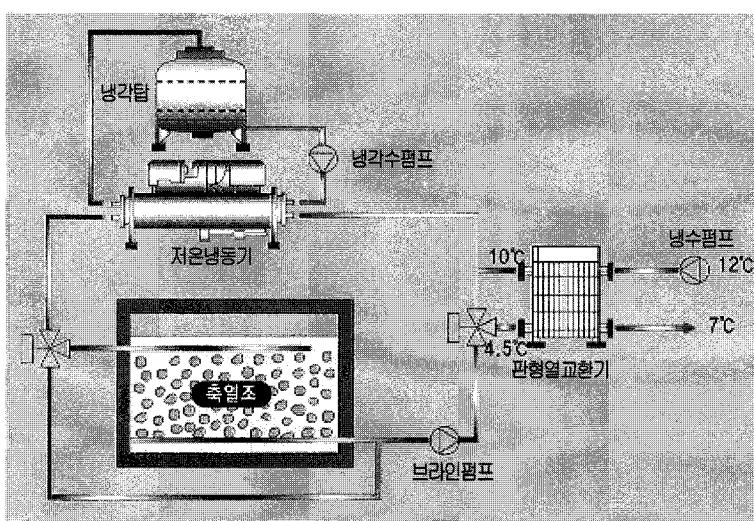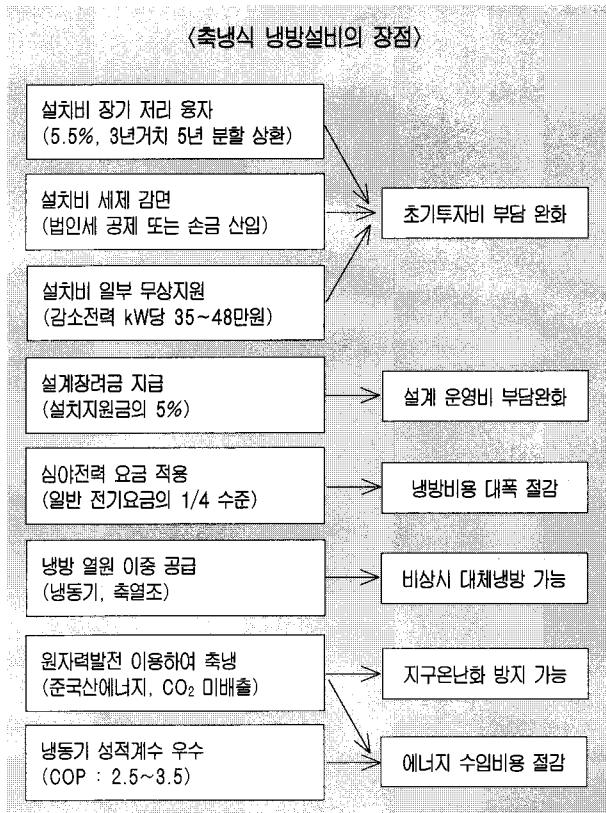

〈그림 3〉 축냉식 냉방설비 구성도

축냉식 냉방설비를 설치하면 고객은 설치비의 일부를 무상으로 지원받을 수 있을 뿐 아니라, 심야시간대에 가동되는 전력에 대해서는 일반 전기요금의 1/4 수준인 값싼 심야전력 요금이 적용됨으로써 여름철 냉방비용이 획기적으로 절감되는 이점이 있다. 또한 전력회사는 여름철 낮시간대에 집중되는 전력수요를 심야시간대로 분산시킴으로써 전력공급 원가를 낮출 수 있고, 국가적으로는 냉방에 필요한 에너지를 준국산에너지인 원자력발전으로 충당할 수 있기 때문에 에너지수입 비용을 줄일 수 있는 등 소비자와 전력회사, 국가 모두에게 이익을 가져다주는 시스템이다(그림 3 참조).

6. 축냉식 냉방설비 설치 현황

축냉식 냉방설비는 '99년 한해만 해도 146개소에 25,550kW가 설치되는 등 최근들어 급속한 증가추세를 보이고 있는데, 작년말 현재 업무용 빌딩 266개소, 백화점·상업용 빌딩 46개소, 병원·호텔 38개소, 학교·도서관·연구시설 31개소, 교회·성당 등 종교시설에 30개소, 전시장·스포츠센터 등 20개소, 주택·상점 90개소 등 업무용 건물에서부터 일반 단독주택에 이르기까지 총 521개소에 16만 2천kW가 설치되어 운전중에 있다(표 1 참조).

〈표 1〉 축냉식 냉방설비 설치 현황('99. 12. 31 현재)

건물 용도별	설치개소	냉방면적(천평)	설비용량(kW)
업무용 빌딩	266	1,348	61,781
백화점, 상가	46	539	42,563
병원, 호텔	38	261	13,163
학교, 연구소	31	142	8,324
교회, 성당	30	72	3,603
전시장, 스포츠센터	20	123	6,835
단독주택, 소형 상점	90	123	6,835
합 계	521	2,943	161,819

특히 '98년에는 단일 건물로는 세계에서 가장 큰 규모인 것으로 알려지고 있는 축냉식 냉방설비가 서울 광진구에 소재한 테크노마트(연면적 78,000평, 축냉 설비 용량 7,967kW)에 설치되어 세계적인 관심의 대상이 되고 있는데, 금년 5월에는 일본 Heat Pump 축열센터(일본 통산성산하 공익법인)에서 발간하는 축열전문 잡지인 "Cool & Hot"에 우리나라의 축냉 설비 기술 및 보급현황에 대한 특집기사가 게재되기도 하였다.

최근에는 실제 운전사례를 통해 시스템 운전상의 안전성, 신뢰성, 냉방부하 변동시의 속응성, 꽤적성과 더불어 탁월한 냉방비 절감효과가 전해지면서 대부

분의 신축 빌딩이 축냉식 냉방설비의 도입을 계획하고 있는 것으로 알려지고 있다.


7. 소형 상점, 식당 등에도 적용 가능한 소형 축냉식 냉방시스템

축냉식 냉방설비는 주로 중앙집중식 냉방을 하는 대형 빌딩용으로 개발되어 있었기 때문에 일반 주택이나 상점 등 중소형 건물에는 적용하기 곤란하여 축냉식 냉방설비의 보급시장은 대형 빌딩으로 한정되어 있는 실정이었다.

그러나 작년 6월에 개별 냉방을 하는 일반 주택 및 상점, 식당 등에도 적용 가능한 소형 축냉식 냉방시스템을 개발하여 '99년 7월부터 시판에 들어감으로써 축냉식 냉방설비 보급시장은 대형 빌딩 뿐만 아니라 개별 냉방용 중소형 건물까지 확대되어 향후 대폭적인 보급 신장이 이루어질 것으로 보인다(그림 4 참조).

또한 작년 11월에는 화훼재배용 비닐하우스 등에 적용 가능한 수축열식 냉방설비를 개발하여 다양한 소비자의 요구를 충족시켜 나가고 있다.

수축열식 냉방시스템이란 전력수요가 적은 심야시간대(22:00~08:00)에 냉동기를 가동하여 5°C 내외의 냉수

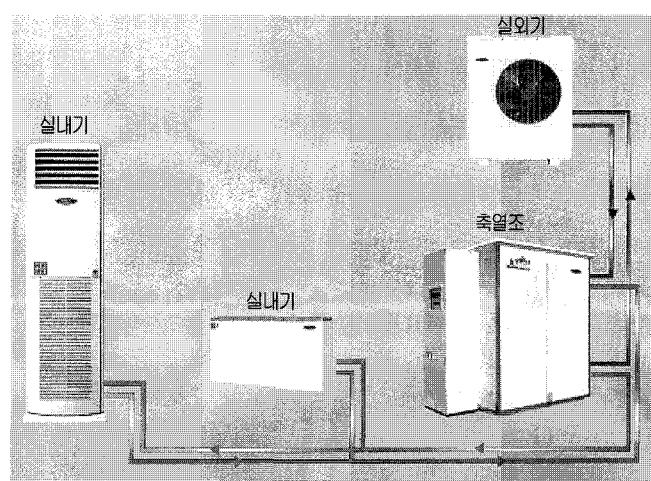

〈그림 4〉 소형 축냉식 냉방시스템 구성도

에너지절약

를 만들어 저장하였다가 낮에 냉방에 이용하는 시스템으로 일반적인 빙축열식 냉방설비보다 축열조가 다소 커지는 문제가 있으나, 기존의 일반 상온냉동기를 이용할 수 있어 초기투자비가 적게 들고 냉동기 고장시에도 축열조의 냉수를 이용하여 냉방이 가능하다는 장점이 있기 때문에 주로 고급 화초를 재배하기 위한 비닐하우스 냉방용으로 사용되고 있다.

8. 축냉식 냉방설비 보급촉진 제도

구 분	보급 촉진 제도
정 부	<ul style="list-style-type: none">일정규모 이상 건물에 대한 설치 의무화설치비 저리율(연리 5.5%)세제 감면(투자비 세액 공제)
한 전	<ul style="list-style-type: none">설치비 일부 무상 지원(KW당 35~48만원)설계장려금 지원(무상 지원금의 5%)심야전력 요금적용(일반 전기요금의 1/4)신규 인입공사비 면제

(1) 설치 의무화

정부에서는 일정 규모 이상의 건물로서, 중앙집중식 냉방설비를 설치할 경우에는 해당 건축물에 소요되는 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 축냉식(또는 가스식) 냉방설비로 설치하도록 의무화하고 있다.

이에 따라 신축, 개축, 재건축되는 건물 중 연면적 합계가 1만m² 이상 중앙집중식 냉난방설비 설치 건축물, 3천 m² 이상 업무시설과 판매시설 및 연구소, 2천m² 이상 숙박시설 · 기숙사 · 유스호스텔 · 병원, 1천m² 이상의 목욕탕과 실내수영장 등은 의무적으로 축냉식(또는 가스식)

냉방설비를 설치해야 한다.

(2) 금융 지원

축냉식 냉방설비를 설치하는 고객에 대해서는 저리의 설치비를 융자해 주고 있다. 융자범위는 소요자금의 90% 내에서 연 5.5%의 금리로 동일건물당 10억원까지이며, 3년거치 5년 분할 상환할 수 있다.

(3) 세제 지원

설비용량 30kW 이상의 축냉설비를 설치하는 고객에 대해서는 투자액의 5%에 해당하는 금액을 소득세에서 공제받거나, 투자액의 15%에 상당하는 금액을 손금으로 산입할 수 있다.

(4) 설치비 일부 무상 지원

한국전력이 인정한 축냉식 냉방설비를 설치하는 고객에 대해서는 Peak 감소 전력에 따라 설치비의 일부를 무상 지원하고 있는데, 1998년 8월 1일부터 설치지원금을 대폭 상향 조정하는 한편 지원금 상한액도 종전에 1억원에서 무제한으로 확대함으로써, 축냉식 냉방설비의 경제성이 더욱 향상되었다(표 2 참조).

예를 들어 Peak 감소전력이 1,000kW라면 3억 9천만 원의 설치지원금이 무상 지원된다.

(5) 설계장려금 지원

축냉식 냉방시스템은 일반 전기식보다 시스템이 다소 복잡하여 기술습득 및 실제 설계에 추가적인 인력과 시간이 소요된다는 점을 감안하여 축냉식 냉방설비의 설치를 설계에 반영한 설비설계사무소에 대해서는 설계장려금을

〈표 2〉 축냉식 냉방설비 설치비 일부 무상지원액

감소전력	종 전				개 선			
	0~200kW	201~400kW	400kW 초과	상한액	0~200kW	201~400kW	400kW 초과	상한액
지급단가	24만원/kW	13만원/kW	6만원/kW	1억원	48만원/kW	42만원/kW	35만원/kW	없음

500만원까지 지급하여 왔는데, 1998년 8월 1일부터는 설치장려금 지급기준을 개선(한도액 폐지)하여 설치 지원금의 5%까지 확대 지급하고 있다. 예를 들어 Peak 감소 전력이 1,000kW라면 설치지원금(3억 9천만원)의 5%인 1950만원을 지급 받게 된다.

(6) 저렴한 심야전력 요금 적용

한국전력이 인정한 축냉식 냉방설비를 설치하는 고객은 값싼 심야전력 요금(일반용 전기요금의 1/4 수준)을 적용받을 수 있는데, 축열률이 100%인 전축열식 냉방설비는 심야전력(갑)을 적용받을 수 있고, 축열률 40%~99%까지의 부분 축열식 냉방설비는 심야전력(을) 요금을 적용받을 수 있다.

〈심야전력 요금단가〉

구 분	기 본 요 금 (kW당)	전력량요금 (kWh당)	월간최저 요금
심야전력 (갑)	없 음	23.2원	호당 464원
심야전력 (을)	6,210원× 기타시간사용량 월간 총사용량	심야시간: 26.2원 기타시간: 76.8원	kW당 620원

심야전력(갑)은 기본요금이 없고 사용량 요금단가도 매우 저렴(23.2원/kWh)한 대신 밤 22:00부터 익일 08:00까지 10시간만 전기가 공급되고, 그외의 시간에는 전기공급이 중지된다. 반면 심야전력(을)은 24시간 내내 전기가 공급되는 대신 기본요금이 적용되고, 심야시간대(22:00~08:00)에는 26.2원/kWh, 그외의 시간대(08:00~22:00)에는 76.8원/kWh의 사용량 요금단가가 적용된다. 그러나 심야전력(을)의 기본요금은 냉방을 하지 않는 달에는 일반용전력 기본요금(6,210원/kW)의 10%인 620원/kW만 부담하면 된다. 따라서 심야전력(을)은 주간시간대 냉동기 가동이 적어지도록 심야시간대에 냉동기 가동(제빙)량을 늘리는 등 운영의 묘를 발휘하면 연평균 60~70% 이상 전기요금 절감효과를 거둘

수 있다.

9. 향후 전망

축냉식 냉방설비는 건물 신축시에 설치해야 하는 특성 때문에 건축허가 면적 등 건설경기에 큰 영향을 받는다. 그런데 건축허가 면적은 지난 '97년 금융위기 이후 급격히 감소된 후 아직도 IMF 이전 건축허가 면적을 회복하지 못하고 있어, 축냉식 냉방설비를 보급할 수 있는 주변 시장여건은 매우 열악한 실정이다.

그럼에도 불구하고 작년 한 해 동안에 축냉식 냉방설비 보급량은 '98년 3만8천kW보다 약 74% 증가한 6만6천 kW로 나타남으로써, '98년 축냉식 냉방설비 설치지원금을 대폭 상향 조정한 결과가 서서히 시장에 반영되고 있는 것으로 보여지며, 향후 건축경기가 본격적으로 회복될 경우에 축냉식 냉방설비의 보급 증가율은 급격한 신장세를 보일 것으로 전망된다.

향후에도 한국전력에서는 심야전력 요금의 안정적인 운용과 축냉식 냉방설비 설치고객에 대한 사후관리 제도를 강화하여 최종 소비자의 만족도를 더욱 향상시키는 동시에 아직 국산화가 덜된 분야에 대한 기술개발을 촉진하여 완전한 기술자립을 이루하고, 일반 가정 및 식당, 상점 등에 적용 가능한 다양한 형태의 소형 축냉식 냉방설비를 추가로 개발 보급하는 등 앞으로 축냉식 냉방설비의 보급 확대 정책은 계속 강화, 시행해 나갈 예정이다.

〈국내 축냉식 냉방설비 공급회사〉

삼성에버랜드(☎ 02-759-1578)	만도기계(☎ 0343-450-6748)
센추리(☎ 02-316-7244)	EnE시스템(☎ 02-863-9446)
신성이엔지(☎ 02-639-3860)	현대중공업(☎ 02-746-4645)
대우캐리어(☎ 02-3441-8790)	(주)에너텍(☎ 02-2271-1781)
범양냉방공업(☎ 0343-452-5701)	경인기공(☎ 0343-454-5239)
LG전선(☎ 0343-450-3588)	한성에너지(☎ 02-421-4414)
디아이(☎ 02-3442-2561)	서일전기(☎ 032-347-4287)
청도산업개발(☎ 02-424-8120)	(2000. 5. 20 현재)